


380-1878試験：耐性および安全性の結果

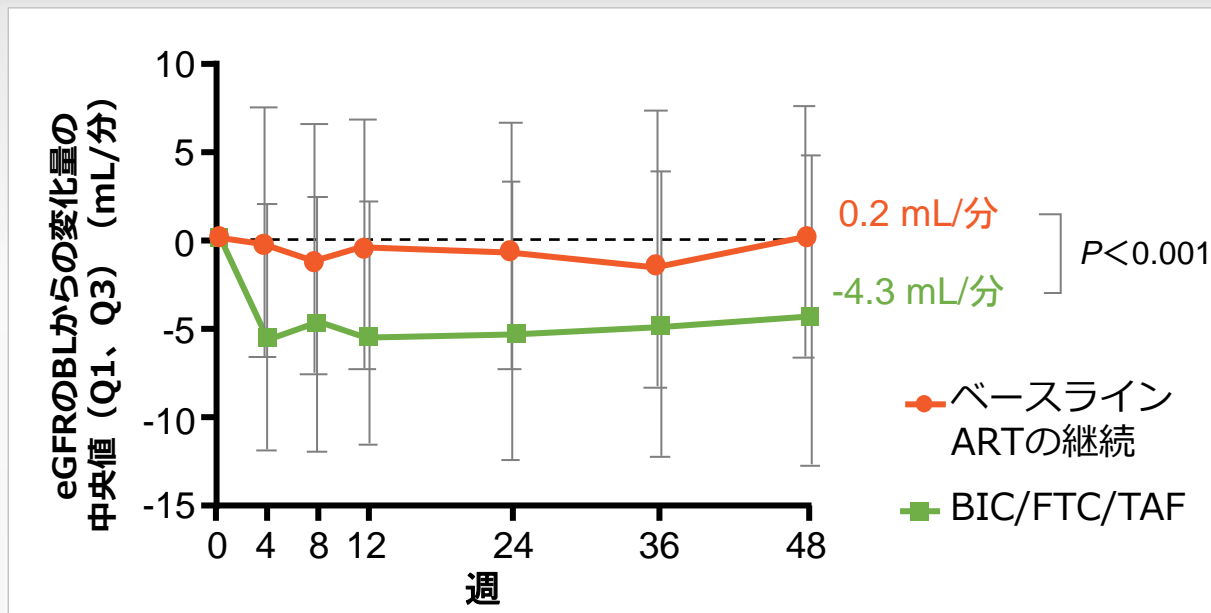

- BIC/FTC/TAF 群で投与期間中に発現した耐性はなかった。
- BIC/FTC/TAF群は、ベースラインART継続群よりも脂質パラメータが有意に改善した。
- ベースラインから48週目までの変化量：
 - TG：-6 vs +4 mg/dL ($P=0.002$)
 - 総コレステロール/HDLコレステロール比：-0.2 vs 0 ($P=0.033$)

中止に至ったAE、n	BIC/FTC/TAF (n=290)	ベースラインART 継続 (n=287)
すべての有害事象	2	1
寛骨臼骨折/急性腎障害	0	1
発疹	1	0
統合失調症	1	0